

Số: 453./PA-ĐLNSH

Huế, ngày 12 tháng 09 năm 2016

PHƯƠNG ÁN
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ KIỆT 214 PHAN BỘI CHÂU
THUỘC TBA ĐC TRƯỜNG AN

1. Báo cáo hiện trạng:

Căn cứ Văn bản đến số 28/T6 ngày 10/06/2016 của các hộ dân kiệt 214 đường Phan Bội Châu về việc: Xin dựng cột kéo đường dây;

Căn cứ hiện trạng lưới điện hạ thế khu vực Nam sông Hương;

Sau khi khảo sát thực tế tại hiện trường, hiện tại 01 cột bê tông tự đúc ở kiệt 214 đường Phan Bội Châu đã nứt, lõi sắt không đảm bảo an toàn cấp điện trong mùa mưa bão sắp đến;

Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các hộ dân tại kiệt 214 đường Phan Bội Châu, Điện lực Nam Sông Hương đề xuất phương án sửa chữa đường dây hạ thế nêu trên, với các nội dung như sau:

2. Nội dung phương án:

- Sử dụng 01 cột BTLT $\leq 8m$ (thu hồi) để lắp đặt thay thế cho bê tông tự đúc nêu trên, chuyển các đường dây trước và sau công tơ sang vị trí cột mới;

- Bổ sung 01 móng hạ thế loại ML-1 và một số phụ kiện vật tư thiết bị cho phương án.

3. Dự trù vật tư:

TT	Tên vật tư - Quy cách	ĐVT	SL	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Cột BTLT ≤ 8 mét (thu hồi)	cột	01			
2	Xi măng	kg	144	1.416	203.904	Đúc 01 móng ML-1
3	Đá 2x4	m3	0.64	400.000	256.000	
4	Cát	m3	0.33	130.000	42.900	
5	Móc DK-16	cái	01	42.500	42.500	
6	Khóa néo cáp A2x16	cái	08	28.600	228.800	
7	Kẹp răng 29-95/6-35	bộ	06	27.500	165.000	Đầu công tơ
8	Đai xiết khóa	cái	03	5.001	15.003	
9	Đai thép không rỉ	kg	0.3	50.500	15.150	
Tổng cộng					1.186.412	

4. Phân công thực hiện:

- Phòng KH-KT (Điện lực NSH) thi công hoàn thiện phương án;

5. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016.


TP. KH-KT

Nguyễn Như Sơn



Nguyễn Thanh Tâm

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG

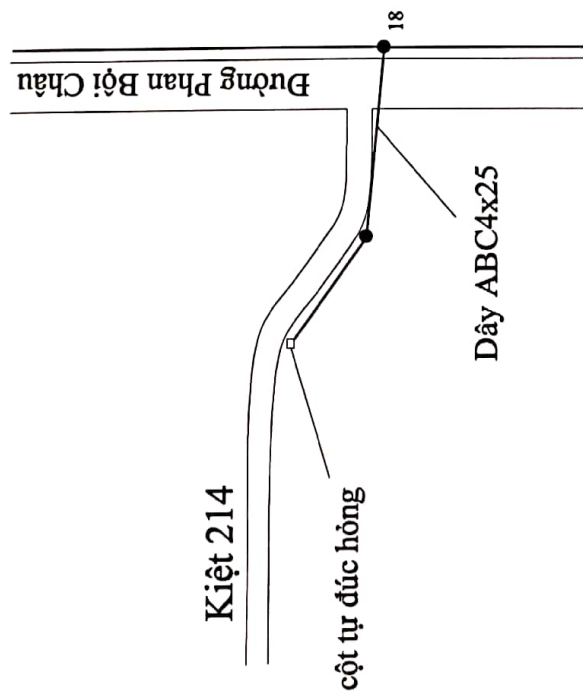


cột tự đúc hồng

Dây ABC4x25

Dương Phan Bội Châu

18

MẶT BẰNG SAU SỬA CHỮA

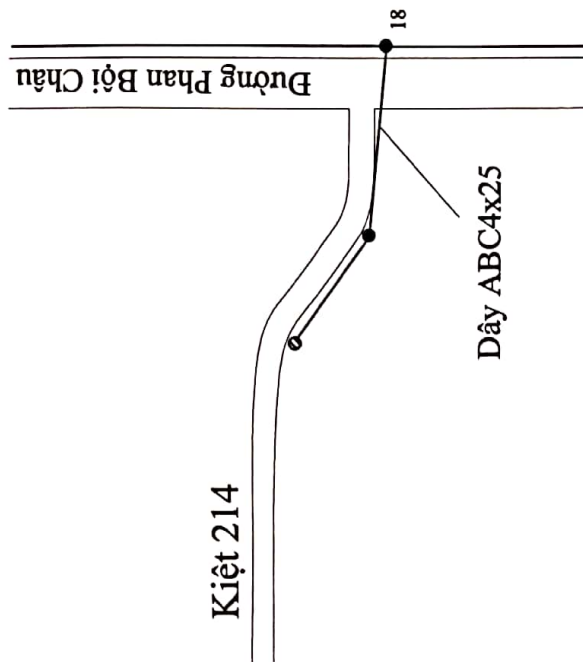

Dây ABC4x25

Dương Phan Bội Châu

18

Ghi chú:

- - Cột điện hạ thế có sẵn
- - Cột điện hạ thế xây dựng mới
- - ĐZ hạ thế TBA ĐC Trường An.

⑧ - Cột điện hạ thế xây dựng mới

- ĐZ hạ thế TBA ĐC Trường An.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUỆ ĐIỆN LỰC NAM SÔNG HƯƠNG		PHƯƠNG ÁN: SỬA CHỮA ĐZ HẠ THẾ KIẾT 214 PHAN BỘI CHÂU THUỘC TBA ĐC TRƯỜNG AN	
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN THANH TÂM	MẬT BẰNG TUYẾN	
KIỂM TRA	NGUYỄN NHƯ SƠN		
VẼ	LÊ VĂN ĐỨC		
		BV-TKKTTC	TỶ LỆ:

ĐIỆN LỰC NAM SÔNG HƯƠNG

**PHƯƠNG AN: SỮA CHỮA DZ HẠ THÊ
KIỆT 214 PHAN BỘI CHÂU
THUỘC TBA ĐC TRƯỜNG AN**

KIẾT 214 PHAN BỘI CHÂU

THUỘC TBA ĐC TRƯỜNG AN

MẶT BẰNG TUYỂN

NGUYỄN THANH TÂM

NGUYỄN NHƯ SƠN

LÊ VĂN ĐỨC

BV-TKKTRC

TÝ LÊ:




547-D.M.
09/2016
LÚC
G HÚC
TY ĐIỆN
TH HỮ
CINH TY

547-D.M.
09/2016
LÚC
G HÚC
TY ĐIỆN
TH HỮ
CINH TY

547-D.M.
09/2016
LÚC
G HÚC
TY ĐIỆN
TH HỮ
CINH TY

547-D.M.
09/2016
LÚC
G HÚC
TY ĐIỆN
TH HỮ
CINH TY

547-D.M.
09/2016
LÚC
G HÚC
TY ĐIỆN
TH HỮ
CINH TY

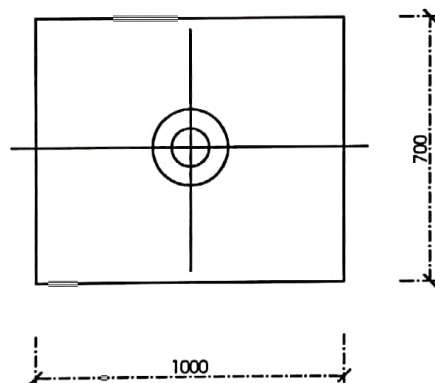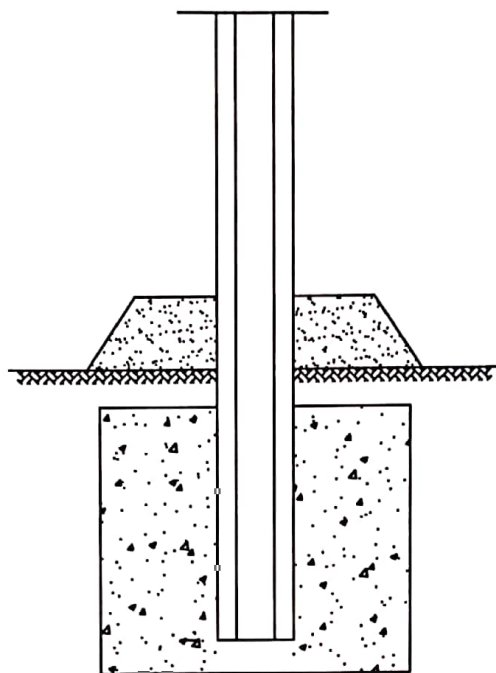

ML-1

BẢNG THỐNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU

TT	LOẠI MÔNG	KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG	MÁC BÊ TÔNG
1	ML-1	0.66	100

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ ĐIỆN LỰC NAM SÔNG HƯƠNG			PHƯƠNG ÁN: SỬA CHỮA DZ HẠ THÊ KIẾT 214 PHAN BỘI CHÂU THUỘC TBA ĐC TRƯỜNG AN		
GIÁM ĐỐC	NGUYỄN THANH TÂM		MÔNG CỘT ML-1		
KIỂM TRA	NGUYỄN NHƯ SƠN				
LẬP PA	LÊ VĂN ĐỨC		BV-TKKTTC	09/2016	TL: