

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00, ngày 12, tháng 08 năm 2022
Tại khoảng cột...C248...C249...đường dây 110
kV...Thừa Thiên Huế...Đông Hà...thuộc Thôn...Cư Chánh 1...Xã...Thủy Bàng
Xã...huyện...Thừa Thiên Huế...tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện các bên tham gia gồm có:

I. Đại diện UBND xã, thị trấn, phường

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Ông: | Chức vụ: |
| 2. Ông: | Chức vụ: |
| 3. Ông: | Chức vụ: |

II. Đại diện Đội QLVH LĐCT Thừa Thiên Huế - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Lê Đình Huy Quan | Chức vụ: Đội trưởng; |
| 2. Ông: Nguyễn Như Khoa Bình | Chức vụ: Tổ trưởng Tổ QLVH ĐZ; |
| 3. Ông: Trần Hữu Sơn | Chức vụ: CB An toàn chuyên trách. |

III. Đại diện hộ gia đình, chủ cây,

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Ông/Bà: | Chức vụ: |
| 2. Ông/Bà: | Chức vụ: |

Nội dung buổi làm việc như sau:

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường tại khoảng cột điện ...C248...C249...đường dây 110 kV ...Thừa Thiên Huế...Đông Hà...thuộc Thôn...Cư Chánh 1...Xã...Thủy Bàng... Huyện...Thừa Thiên Huế...tỉnh Thừa Thiên Huế theo phản ánh trên Huế S, Đơn vị QLVH đã tiến hành kiểm tra, tại hiện trường có 01 cây...năm...năm ngoài hành lang tuyến, cách dây dẫn ngoài cùng 4,5 mét, có đường kính từ 15 cm, ngọn cây cách dây dẫn trên không (pha A dưới cùng) 5,2 mét, Căn cứ vào Điểm b, Khoản 1, Điều 12 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định đối với lưới điện 110 kV cây trong thành phố thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn 2 mét. Vì vậy tại thời điểm kiểm tra đợt cây xanh nêu trên không có nguy cơ ngã đổ vào đường dây gây sự cố cho lưới điện quốc gia.


1. Đồng ý:

.....

2. Không đồng ý:

.....

Bản vẽ mô tả hiện trường:

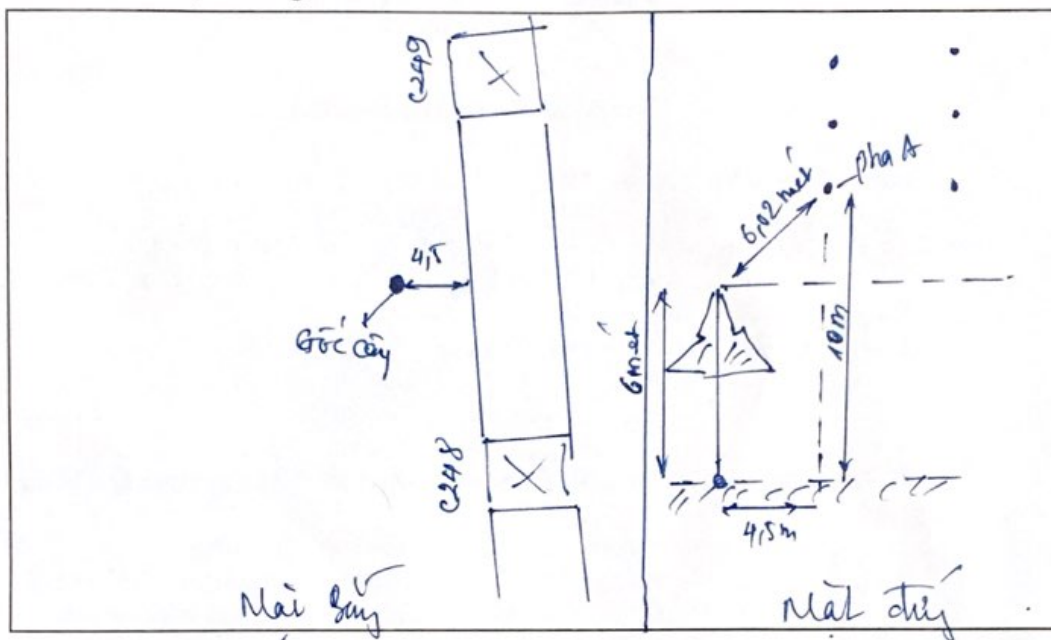

Kết luận:


Theo phân tích của người dân, đơn vị QLVH...
đã tiếp xúc làm việc với người phân tích trên địa bàn và khu...
không để người dân khác ảnh hưởng tới công việc nghiên cứu.

Biên bản được lập xong lúc 15 giờ 27 phút, ngày 12 tháng 08 năm 2022, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, buổi làm việc kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày. Các bên đã nghe lại biên bản và thống nhất ký tên./.

ĐẠI DIỆN
UBND XÃ, THỊ TRẤN,
PHƯỜNG

ĐẠI DIỆN
ĐỘI QL VH ĐCCT TT-HUẾ

CHỦ CÂY/HỘ GIA
ĐÌNH/DOANH NGHIỆP



Lê Đình Huy Quan

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]